





**NOTAS GENERALES:**

- 1.- LA UBICACIÓN DE CUARTO DE CONTROL, REGISTRO ELÉCTRICO Y CUARTO DE FILTRADO SON PROPUESTAS, EL CLIENTE PODRÁ ADECUAR ESTOS COMPONENTES DE ACUERDO A LA ZONA QUE SE TENGA EN CUENTA PARA LA UBICACIÓN DEL CUARTO DE FILTRADO.
- 2.- **WaterGuard**®  
ESPECIOSERES DE LOSA SON ILUSTRATIVOS, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ HACER LOS RESPECTIVOS CÁLULOS DE ELLOS.
- 3.- SI LA TUBERÍA ELÉCTRICA EXCEDE LOS 15 m. DE DISTANCIA A SI EL CUARTO DE FILTRADO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ HACER UN REGISTRO DE LA FUENTE DEBEIR.
- 4.- LA FUENTE DEBERÁ IR IMPERMEABILIZADA EN SU TOTALIDAD.
- 5.- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ HACER UN REGISTRO DE LAS UBICACIONES REALES DE LOS CUARTOS DE CONTROL Y FILTRADO ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LA FUENTE.
- 6.- LA FUENTE DEBEIR DEBEIR SER CONSIDERADA YA CON EL CLABADO.
- 7.- EL CARGO NOMENAL DEBEN DE TENER UNA PRESIÓN DE 1.52 a 10.2 kg/cm<sup>2</sup> PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA.
- 8.- EL TABLERO DE CONTROL, NO DEBERA SOBREPASAR LOS 35% DEL CARGO NOMENAL DEBEN DE TENER LA CAPACIDAD DE MANTENER EL CUARTO DEBAJO DE ESE ESTÁNDAR DE TEMPERATURA.
- 9.- LAS VALVULAS, BARRAS, TUBERIAS UNION, ETC. NO DEBERAN QUEJARSE DE LA FUENTE DEBEN DE TENER LA CAPACIDAD DE MANTENER EL CUARTO DEBAJO DE ESE ESTÁNDAR DE TEMPERATURA.
- 10.- LAS VALVULAS, BARRAS, TUBERIAS UNION, ETC. NO DEBERAN QUEJARSE DEL ÁRBOL HACIA EL OPERADOR Y A ALTURAS ADECUADAS PARA FADUAD DE SU OPERACION.
- 11.- LAS VALVULAS, BARRAS, TUBERIAS UNION, ETC. NO DEBERAN QUEJARSE DE QUE QUEDEN AHOGADAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER PROBADAS PREVIAMENTE AL COLADO DE CEMENTO.
- 12.- LA TUBERÍA ELÉCTRICA PROVENIENTE DE LA FUENTE AL PRIMER REGISTRO, NO DEBE TENER MAS DE 2 CAMBIO DE TRAYECTORIA.
- 13.- LA TUBERÍA ELÉCTRICA DEBERÁ JEANQUE GUADA.
- 13.- ÉSTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE SEGÚN SEA EL CASO CON LOS CORRESPONDIENTES DE TRAZO, ARQUITECTONICOS, DETALLES, INGENIERIA, ETC.
- 14.- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE LA OBRA.
- 14.- EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS ESPECIFICACIONES, DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO.
- 15.- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.
- 16.- LAS ESPECIFICACIONES DE LAS TUBERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TABLAS SE REFIEREN A MATERIALES Y ESPECIOSERES MINIMOS. ES POSIBLE QUE EN ALGUNAS ZONAS SE ENCUENTREN TUBERIAS DE MAYOR ESPECIOSERES REBASAN LAS MINIMAS SOLICITADAS (COMO PPR) SE DEBEIR HACER UN REGISTRO DE LAS TUBERIAS QUE SE ENCUENTRAN HACIA EL CAMPO PERTINENTE A P.V.O O AL P.QE QUE MARQUE EL DETALLE.

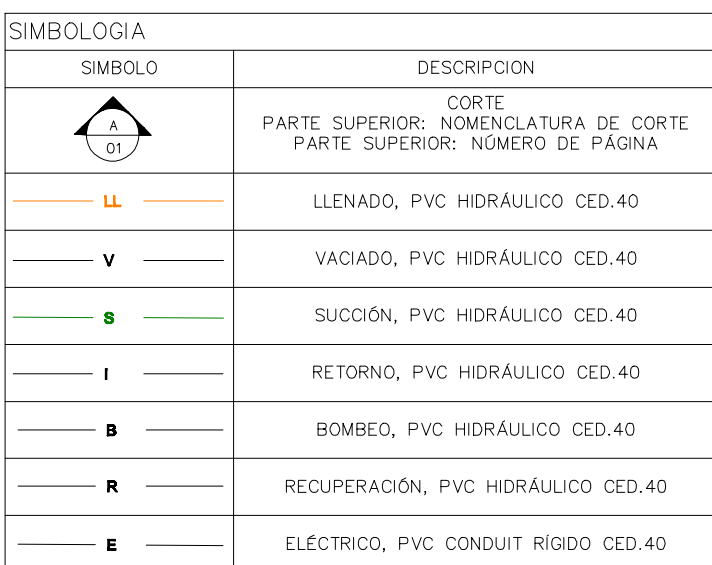

|                                     |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|
| FECHA DE EMISION: <b>22/05/2020</b> |     |       |
| APROBO                              | RRD | FIRMA |
| REVISO                              | RRD | FIRMA |
| DESARROLLO                          | RRD | FIRMA |

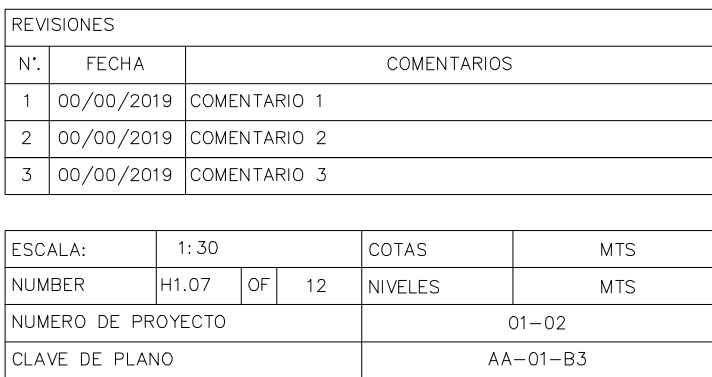

**WG watergush**  
AV. 5 DE MAYO No. 600 INT. A  
COL. CHIPILLO C.P. 74325  
SAN GREGORIO ATIZOMOPA, PUEBLA  
TEL: (222) 2250181

CONFIDENCIAL

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE WG FUENTES, S.A. DE C.V. Y SE EMITE CON ENTENDIMIENTO DE QUE SOLO SERA UTILIZADO PARA DESARROLLAR EL TRABAJO CONTRATADO, POR LO QUE NO PUEDE SER COPIADO O REPRODUCIDO EN FORMA ALGUNA EN CUALQUIERA DE SUS PARTES SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE WG FUENTES, S.A. DE C.V. LA VIOLACION A LO ANTERIOR TRAE RESPONSABILIDADES PENALES SEGUN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR