

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-034-2020, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CEDIIA), EN LA COL. VISTAS DE CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA, CHIH. I ETAPA.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **10:00 horas** del día **11 de junio del año 2020**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Segunda Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-034-2020**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. C.P. José Antonio de Haro López – **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

1. Arq. Jessica Andana Pallares – **Departamento de Proyectos**

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
CON VALOR**


SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

**POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

1. Ing. Gustavo Yáñez Mendoza

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Abraham Sierra.




CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Guillermina Hernández Vázquez.

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Daniela Tapia S.

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Ing, Rubén Mata

CONSTRUCTORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Pedro Romero Solís.



ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA
Representada en este acto por Ing. Edmundo Dozal V.

CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Cesar Rodriguez



AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Ing. Carlos Madrid.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

P1.- 11.4.2 Suministro e instalación de alimentador de minisplit, compuesto por 1m de tubo de PDG de 3/4" (21), que contiene dos conductores de cobre calibre 8 AWG, THW-LS marca Viakon o similar, cada


"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
CON VALOR**

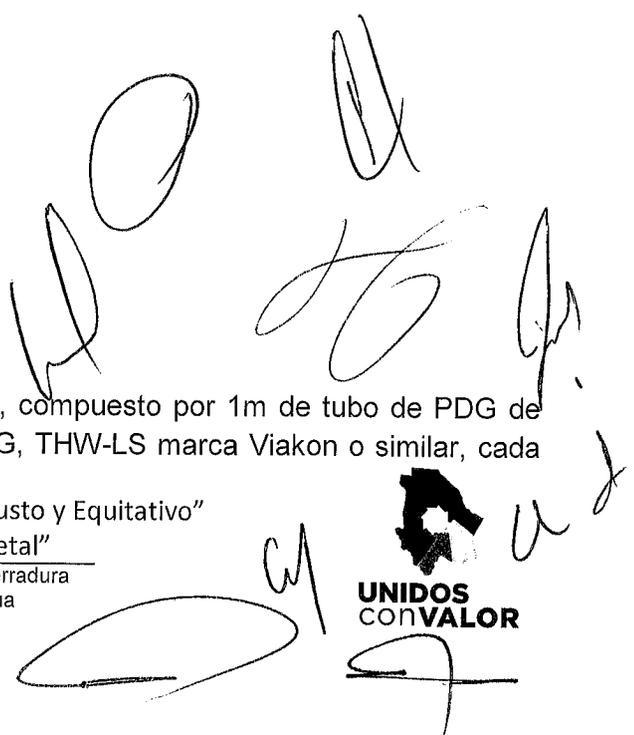

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

uno de 1.3m de longitud, y un conductor de cobre calibre 10 AWG, desnudo o color verde con aislamiento THW-LS de 1.3m de longitud. El concepto indica considerar 1.3ml de cable por cada ml ¿es correcta esta cantidad?

R1.- Es correcto, ya que de esta manera se consideran cocas del cable alimentador.

P2.- 11.5.1 Suministro e instalación de alimentador del tablero general desde el transformador, compuesto por 1m de tubo de PVC de 2" (53), que contiene tres conductores de cobre calibre 3/0 AWG, THW-LS marca Viakon o similar, cada uno de 1.3m de longitud, y un conductor de cobre calibre 1/0 AWG, desnudo o color verde con aislamiento THW-LS de 1.3m de longitud. El concepto indica considerar 1.3ml de cable por cada ml ¿es correcta esta cantidad?

R2.- Es correcto, ya que de esta manera se consideran cocas del cable alimentador.

P3.- 11.5.2 Suministro e instalación de alimentador de tablero de distribución desde el tablero general, compuesto por 1m de tubo de PDG de 2" (53), que contiene tres conductores de cobre calibre 1/0 AWG, THW-LS marca Viakon o similar, cada uno de 1.3m de longitud, y un conductor de cobre calibre 6 AWG, desnudo o color verde con aislamiento THW-LS de 1.3m de longitud. El concepto indica considerar 1.3ml de cable por cada ml ¿es correcta esta cantidad?

R3.- Es correcto, ya que de esta manera se consideran cocas del cable alimentador.

P4.- 11.7.2 Estructura de transición en media tensión para 15KV, incluye poste de concreto 12:750, ccf, apartarrayos, aisladores y herrajes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. La transición por lo general se deben de considerar de 23 KV ¿consideramos este cambio de 15kv a 23kv?

R4.- El servicio disponible en media tensión es de 13.2KV monofásico, por esto se considera este nivel de aislamiento.

P5.- 11.7.3 Suministro e Instalacion de Conos de Alivio para Cable XLP Cal. 1/0 , 23 KV , marca Elastimold o Sim con Nom Vigente , Incluye Adaptador de Tierras , Herramienta , Equipos , Pruebas en Función de Materiales , Mano de Obra , Acarreo , Limpieza y Todo lo Necesario para su Correcta Instalación y Funcionamiento. Los conos de alivio deben de ser para un sistema de 23 KV, ¿Se considerará el cambio de 15Kv a 23kv?

R5.- El servicio disponible en media tensión es de 13.2KV monofásico, por esto se considera este nivel de aislamiento.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

www.chihuahua.gob.mx


**UNIDOS
CON VALOR**

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

P6.- 11.7.6 Suministro e instalación de cable de energía calibre 1/0 awg xlp clase 15kv de aluminio 100% n.a. El cable de energía debe de ser pára 23 Kv ¿se considera el cambio de 15kv a 23 Kv?

R6.- El servicio disponible en media tensión es de 13.2KV monofásico, por esto se considera este nivel de aislamiento.

P7.- 11.7.7 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 1/0 awg. Se puede cosniderar cable cal. 2 o cable AG cobrizado ya que es lo indicado para este sistema?

R7.- Sí se puede considerar el conductor en calibre 2AWG

P8.- 11.7.10 Suministro e instalación de terminal tipo inserto clase 15KV marca elastimold para cable cal. 1/0 xlp. Este tipo de accesorio debe de ser para 23 Kv ¿se considera el cambio de 15 Kv a 23 Kv?

R8.- El servicio disponible en media tensión es de 13.2KV monofásico, por esto se considera este nivel de aislamiento.

P9.- 11.7.11 Suministro e instalación de codo para terminal tipo inserto clase 15kv elastimold. Este tipo de accesorio debe de ser para 23 Kv ¿se considera el cambio de 15 Kv a 23 Kv?

R9.- El servicio disponible en media tensión es de 13.2KV monofásico, por esto se considera este nivel de aislamiento.

P10.- 11.7.12 Suministro e instalación de adaptador para tierra elastimold clase 15kv. Este tipo de accesorio debe de ser para 23 Kv ¿se considera el cambio de 15 Kv a 23 Kv?

R10.- El servicio disponible en media tensión es de 13.2KV monofásico, por esto se considera este nivel de aislamiento.

CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

www.chihuahua.gob.mx



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA MILENIO, S.A. DE C.V.

P1.- Referente al punto 2.17.4 Póliza de Seguro de responsabilidad civil. El licitante en caso de ser adjudicado, deberá exhibir ante la secretaría, póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que ampare un monto de hasta de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y en el formato TEC-08 menciona que dicho seguro de Responsabilidad civil de daños a terceros deberá cubrir la cantidad de \$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), Cuál de las dos opciones es la que debemos considerar?

R1.- Respecto al monto de la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, se debe considerar un monto de hasta \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), para tal efecto modificaremos el formato TEC-08 para que se mencione dicho monto.

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

P1.- Solicito aclaración con respecto a las siguientes partidas.

1.1.7 En este concepto solo indica relleno en cimentación pero es demasiado el volumen ¿Se Contempla elaboración de plataforma?

1.1.7 Se pide mejoramiento de material con caliche ¿Qué porcentaje de mejoramiento se utilizara?

2.1.8 Se contempla dala de desplante acabado aparente, es correcto?

2.2.3 Se indica columna C-1 con tuino ¿Es como cimbra aparente?

2.2.4 En columna C-2 ¿Sera con cimbra común no aparente?

2.2.6 Menciona Dala de cerramiento y remate aparente, es correcto?

2.2.10 Pretil de Block de 15x20x40 cms, acabado aparente, es correcto?

R1.- En obra civil los acabados serán común, no aparentes y el relleno será de material de caliche en el cual se contempla volumen para plataforma.

CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

www.chihuahua.gob.mx

**UNIDOS
CON VALOR**

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la segunda y última junta de aclaraciones que se celebrará en el presente concurso.

Se cita a los concursantes e invitados el día **18 de junio del año 2020** a las **09:00 horas**, en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, del Fraccionamiento La Herradura, en esta ciudad de Chihuahua, Chih., para celebrar la Apertura de Propuestas.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las **10:30 horas**, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

ASISTENTES

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL PODER EJECUTIVO
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ.**



C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ

**POR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE.**



ARQ. JESSICA ANDANA PALLARES

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
CON VALOR**





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

**POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
REPRESENTANTE**

ING. GUSTAVO YÁÑEZ MENDOZA

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

**CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-034-2020

CONSTRUCTORA MILENIO, S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx

