


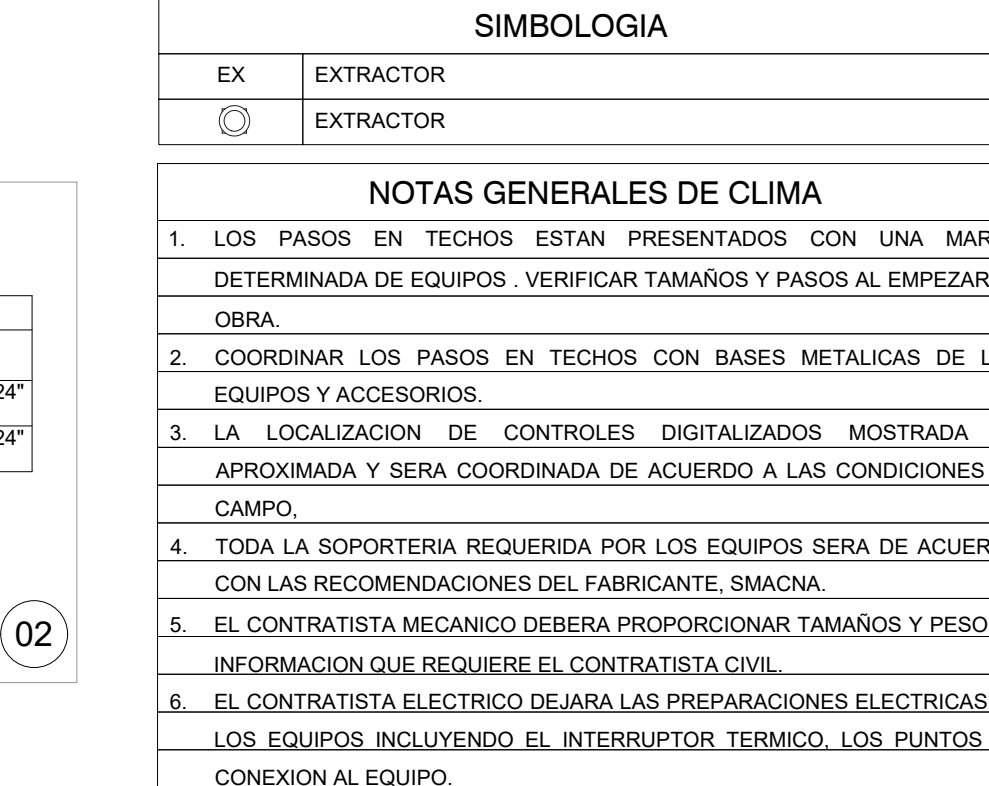

CEDULA DE EXTRACTORES									
CLAVE	MARCA	MODELO	DESCARGA	VOLTAJE	AMP	CFM @ 25"	DIMENSIONES	ACCESORIOS	
EX-1	GREENHECK	COBE-220-15	24"X24"	230V-3F	6	5800	42"Ø	-CHAMACERA CON ENGROSADOR -RECUBIERTA DE POLIESTER	-TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE -FLECHA DE ACERO INOXIDABLE
EX-2	GREENHECK	COBE-220-15	24"X24"	230V-3F	6	5800	42"Ø	-CHAMACERA CON ENGROSADOR -RECUBIERTA DE POLIESTER	-TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE -FLECHA DE ACERO INOXIDABLE

CEDULA DE EXTRACTORES

ESCALA: 5/E

0

SIMBOLOGIA	
EX	EXTRACTOR
	EXTRACTOR

NOTAS GENERALES DE CLIMA	
1.	LOS PASOS EN TECHOS ESTAN PRESENTADOS CON UNA MARCA DETERMINADA DE EQUIPOS. VERIFICAR TAMAÑOS Y PASOS AL EMPEZAR LA OBRA.
2.	COORDINAR LOS PASOS EN TECHOS CON BASES METALICAS DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS.
3.	LA LOCALIZACION DE LOS CONTROLES DIGITALIZADOS SE MOSTRARA APROXIMADA Y SERA COORDINADA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CAMPO.
4.	TODA LA SOPORTERIA REQUERIDA POR LOS EQUIPOS SERA DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. SMACNA.
5.	EL CONTRATISTA MECANICO DEBERA PROPORCIONAR TAMAÑOS Y PESOS DE INFORMACION QUE REQUIERE EL CONTRATISTA CIVIL.
6.	EL CONTRATISTA ELECTRICO DEJARA LAS PREPARACIONES ELECTRICAS PARA LOS EQUIPOS INCLUYENDO EL INTERRUPTOR TERMICO, LOS PUNTOS DE CONEXION AL EQUIPO.

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:		
NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.C. XXXX		
CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO:		
NOMBRE DEL PERITO CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.C. XXXX		
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:		
NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.C. XXXX		
PERITO DE INSTALACION ELECTRICA:		
NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION ELECTRICA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.C. XXXX		
PERITO DE INSTALACION DE GAS:		
NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION DE GAS CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.C. XXXX		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:		
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:		
PROTECCION CIVIL:		
AUTORIZACION DEL SOLICITANTE:		
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
TABLA A DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO		
CONCEPTO	RIESGO DE INCENDIO	
SUPERFICIE CONSTRUIDA m ²	ORDINARIO	ALTO
	MEJOR A 3.000	IGUAL O MAYOR DE 3.000
POR TANTO, EL RIESGO ES: ORDINARIO		
SUPERFICIES:		
TERRENO:	226.998.46 m ²	
CONSTRUCCION (EDIFICACION):	000.00 m ²	
CONSTRUCCION (AMPLIACION):	000.00 m ²	
CONSTRUCCION (DEMOLICIONES):	000.00 m ²	
CONSTRUCCION (OBRAS EXTERIORES):	000.00 m ²	
UBICACION:		
PARQUE CENTRAL AV. TECNOLOGICO S/N, 25358 CIUDAD JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA		
GEOLOCALIZACION:		
31° 41' 16.57" N 106° 25' 21.02" O ALTITUD 1134 METROS		
REVISO:		
ARQ. JOSUE ALAN FLORES HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS		
COLABORADORES:		
DIRECTOR GENERAL: Arq. Mario Sorjehan Garduño COORDINADOR: Arq. Mario Arturo Gonzalez R. COLABORADORES: Arq. Isaac Mendoza Vega Arq. Juan de Dios Castillo Flores ASISISTENTE LOCAL: Arq. Mario Catalina Marquez		
escala: INDICADA		
DIMENSIONES: EN METROS		
FECHA: FECHA-11/ Mayo/ 2020		
CLAVE:		
NOMBRE DEL PROYECTO:		
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION PARQUE CENTRAL CIUDAD JUAREZ		
NOMBRE DEL PLANO:		
EXTRACTORES EN AREA DE ALBERCA		
No DEL PLANO:		
CL-01		
INSTALACIONES ALBERCA		